

IWC 740-750

Controllori elettronici per unità refrigeranti "ventilate"



TASTI E LED

- | | | | |
|---|---|--|--|
| <p>UP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scorre le voci del menu • Incrementa i valori • Programmabile da parametro (vedi par. H31) <p>DOWN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scorre le voci del menu • Decrementa i valori • Programmabile da parametro (vedi par. H32) <p>set - singola pressione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accede al menu stato macchina • Attiva le funzioni • Conferma i comandi • Visualizza gli allarmi (se presenti) • pressione prolungata • Accede al menu programmazione | <p>Defrost /ESC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funzione di ESC(uscita) • Attivazione manuale del ciclo di sbrinamento (pressione di durata 2 sec.) (vedi par. H33) <p>AUX/LUCE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accende il relé ausiliario/luce (1) • forzatura ventole ON (se abilitato, vedi par. H34) (2) • <u>si accende il LED aux/light (1) o R.H.% (2)</u> <p>on/off</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accende e spegne lo strumento e forza il relé associato (se presente) | <p>Allarme</p> <ul style="list-style-type: none"> • ON per allarme attivo; • lampeggiante per allarme tacitato <p>Ventole</p> <ul style="list-style-type: none"> • ON per ventole in funzione; • OFF per ventole spente; • lampeggiante altrimenti <p>Compressore</p> <ul style="list-style-type: none"> • ON per compressore acceso; • Lampeggiante per ritardo, protezione o attivazione bloccata; • OFF altrimenti; <p>Sbrinamento</p> <ul style="list-style-type: none"> • On per sbrinamento in corso • lampeggiante per sgocciolamento | <p>eco Set ridotto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lampeggiante per set ridotto inserito; • OFF per set principale attivo; <p>Funzione %RH</p> <ul style="list-style-type: none"> • ON per forzatura attiva • OFF per funzionamento normale <p>Lock (led associato al tasto Lock)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ON per Lock attivo • OFF per Lock non attivo <p>*Defrost manuale (led associato al tasto Defrost)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ON per sbrinamento manuale attivo • OFF altrimenti <p>Stand By (led associato al tasto on/off)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ON per strumento spento • OFF per strumento acceso |
|---|---|--|--|

* nel caso in cui non vi siano le condizioni per lo sbrinamento oppure se OdO è diverso da 0 il display lampeggerà e lo sbrinamento non sarà eseguito


MENU STATO MACCHINA - IMPOSTAZIONE SETPOINT

a) Premendo e rilasciando il tasto 'set' è possibile accedere al menu stato macchina. Con i tasti "UP" e "DOWN" si possono scorrere tutte le cartelle contenute nel menu in condizioni normali, che sono:
- SET: cartella impostazione Setpoint.
- Pb1, Pb2: cartelle visualizzazione valori sonde 1, 2.
La prima label visualizzata è 'SET', per visualizzare il valore del Setpoint premere il tasto "set".



Il valore del Setpoint appare sul display. Per variare il valore del Setpoint agire, entro 15 secondi, sui tasti "UP" e "DOWN". Ad una ulteriore pressione del tasto "set", alla pressione del tasto fnc, o allo scadere di 15 secondi l'ultimo valore visualizzato verrà

memorizzato e sul display riapparirà la label "SET".
b) Per visualizzare il valore di temperatura letto dalle sonde scorrere le label del menu e premere il tasto "set" in corrispondenza della sonda desiderata tra "Pb1", "Pb2".




c) Se vi è una condizione di allarme, entrando nel menu "Stato macchina" appare la label della cartella "AL". Premere il tasto "set" per visualizzare gli allarmi presenti nella cartella (esempio: in presenza di allarmi di massima e di minima temperatura) e agire sui tasti "UP" e "DOWN" per scorrere la lista degli allarmi attivi




MENU PROGRAMMAZIONE

Per entrare nel menu programmazione premere per oltre 5 secondi il tasto "set".

- Premuto il tasto 'set' il display visualizzerà la prima cartella del menu. (es: cartella "CP")
- Agendo sui tasti 'UP' e 'DOWN' è possibile scorrere tutte le cartelle del menu programmazione



• Premendo il tasto "set" in corrispondenza della cartella selezionata (in questo esempio 'DEF/dty') verrà visualizzato il primo parametro contenuto. Selezionare il parametro desiderato mediante i tasti "UP" e "DOWN".
• Premendo "set" verrà visualizzato il valore del parametro selezionato e mediante UP" e "DOWN" sarà possibile modificare lo stesso.
Una volta premuto il tasto "set" (oppure scaduto il time out di 15 secondi) il nuovo valore verrà memorizzato e il display visualizzerà la label del parametro corrispondente.



PASSWORD

E' prevista la possibilità di limitare l'accesso alla gestione dei parametri mediante la presenza di una password. E' possibile attivare la password impostando il parametro PA1 presente nella cartella 'dis'. La password è abilitata se il valore del parametro PA1 è diverso da 0.

- Per entrare nel menu "Programmazione" premere per oltre 5 secondi il tasto "set". Se previsto verrà richiesta la PASSWORD di accesso



• Se la password PA1 è attiva (diversa da 0) ne viene richiesto l'inserimento, effettuare l'operazione selezionando il valore corretto mediante i tasti UP e DOWN e confermare premendo il tasto 'set'.

Se la password inserita risulterà errata il dispositivo visualizzerà di nuovo la label 'PA1' e sarà necessario ripetere l'operazione.

Ad ogni livello di entrambi i menu, con la pressione del tasto "fnc" o allo scadere del tempo di time out di 15 secondi, si tornerà al livello di visualizzazione superiore e verrà memorizzato l'ultimo valore presente sul display.

COPY CARD

La Copy Card è un accessorio che connesso alla porta seriale di tipo TTL consente la programmazione rapida dei parametri dello strumento (carico e scarico di una mappa parametri in uno o più strumenti dello stesso tipo). Le operazioni di upload (label UL), download (label dL) e di formattazione della chiavetta (label Fr) si effettuano nel seguente modo:

- 
- All'interno della cartella 'FPr' sono presenti i comandi necessari all'utilizzo della Copy Card. Premere 'set' per accedere le funzioni.
 - Scorri con 'UP' e 'DOWN' per visualizzare la funzione desiderata. Premi il tasto 'set' e l'upload (o download) verrà effettuato.
 - In caso di operazione avvenuta con successo il display visualizzerà 'y', in caso contrario verrà visualizzato 'n'.

Download da reset

Collegare la chiave a strumento spento. All'accensione dello strumento si caricano nello strumento i parametri di programmazione; terminato il lamp test il display visualizzerà per un periodo di circa 5 secondi:

- la label dLY in caso di operazione riuscita
- la label dLn in caso di operazione fallita



NOTE:


- dopo l'operazione di download lo strumento funzionerà con le impostazioni della nuova mappa appena caricata.
- **vedi** "cartella FPr" in Tabella parametri e Descrizione parametri

ALLARMI

| LABEL | ALLARME | CAUSA | EFFETTI | Risoluzione Problemi | NOTE |
|-------|-------------------------------------|--|--|--|---|
| E1 | Sonda 1 (regolazione) guasta | <ul style="list-style-type: none"> • misurazione di valori al di fuori del campo di lettura nominale • sonda regolazione guasta/in corto/sonda aperta | Visualizzazione su display della label "E1"; Attivazione del regolatore come indicato dai parametri Ont e OFt se programmati per Duty Cycle | <ul style="list-style-type: none"> • controllare il cablaggio delle sonde • sostituire la sonda | |
| E2 | Sonda 2 (evaporatore) guasta | <ul style="list-style-type: none"> • misurazione di valori al di fuori del campo di lettura nominale • sonda regolazione guasta/in corto/sonda aperta | Visualizzazione su display della label "E2"; | <ul style="list-style-type: none"> • controllare il cablaggio delle sonde • sostituire la sonda | |
| AH1 | Allarme di alta temperatura | <ul style="list-style-type: none"> • valore letto da sonda 1 > HAL dopo tempo pari a "tAO". (vedi schema "ALLARMI DI MIN MAX e descrizione parametri "HAL" e "Att" e "tAO") | Creazione allarme nella cartella "AL" mediante label AH1 | <ul style="list-style-type: none"> • Attendere il rientro del valore di temperatura letto da sonda 1 al di sotto di HAL | |
| AL1 | Allarme di bassa temperatura | <ul style="list-style-type: none"> • valore letto da sonda 1 < LAL dopo tempo pari a "tAO". (vedi schema "ALLARMI DI MIN MAX e descrizione parametri "LAL" e "Att" e "tAO") | Creazione allarme nella cartella "AL" mediante label AL1 | <ul style="list-style-type: none"> • Attendere il rientro del valore di temperatura letto da sonda 1 al di sopra di LAL | |
| Ad2 | Fine dello sbrinamento per time-out | <ul style="list-style-type: none"> • Nel caso di termine dello sbrinamento per time-out (anziché per il raggiungimento della temperatura di fine sbrinamento rilevato dalla sonda di sbrinamento) | Creazione allarme nella cartella "AL" con la label "Ad2". | <ul style="list-style-type: none"> • Nella condizione di allarme premendo un tasto qualsiasi scompare la segnalazione luminosa. Per la cancellazione effettiva si deve aspettare lo sbrinamento successivo. | |
| Opd | Allarme porta aperta | <ul style="list-style-type: none"> • In caso di presenza di porta aperta, in funzione del ritardo definito dal parametro tDO | Creazione allarme nella cartella "AL" con la label "Opd". NOTA: il parametro tAO non si azzerà in caso di chiusura della porta: infatti per continue aperture e chiusura della stessa gli eventuali allarmi non verrebbero mai segnalati. | <ul style="list-style-type: none"> • Il rientro è automatico | |
| EA | Allarme esterno | <ul style="list-style-type: none"> • regolazione di allarme proveniente da D.I. attivo se "H11" = -5 / 5 (vedi descrizione parametro "H11") | Segnalazione allarme nella cartella "AL" mediante label EA Blocca i regolatori solo se "H11"=-5 /5 | | |
| | | | TUTTI vedi LED allarme - Segnalazione tramite buzzer SOLO NEI MODELLI PROVVISI di BUZZER. | TUTTI Per tacitare l'allarme premere un tasto qualsiasi. | TUTTI - Se vi sono tempi di esclusione allarme (vedi tabella parametri cartella 'AL') l'allarme non verrà segnalato. |


ALLARMI DI MAX-MIN

Temperatura in valore assoluto (par "Att"=0) Abs(olute)

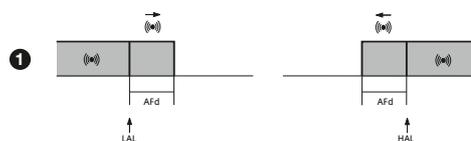

| | |
|---|---|
| Allarme di minima temperatura | Temperatura minore o uguale a LAL (LAL con segno) |
| Allarme di massima temperatura | Temperatura maggiore o uguale a HAL (HAL con segno) |
| Rientro da allarme di minima temperatura | Temperatura maggiore o uguale a LAL+AFD |
| Rientro da allarme di massima temperatura | Temperatura minore o uguale a HAL-AFD |

Temperatura in valore relativo al setpoint (par "Att"=1) rEL(ative)

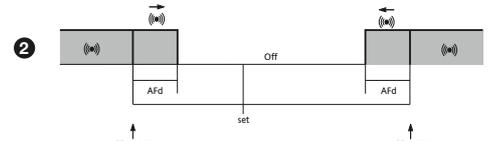

| |
|---|
| Temperatura minore o uguale a set+LAL (LAL solo positivo) |
| Temperatura maggiore o uguale a set+HAL (HAL solo positivo) |
| Temperatura maggiore o uguale a set + LAL + AFD set - LAL +AFD |
| Temperatura minore o uguale a set+HAL-AFD |

se Att=rEL(ative) LAL deve essere negativo: dunque set+LAL<set perché set+(- |LAL|)=set-|LAL|

BLOCCO DELLA TASTIERA

Lo strumento prevede la possibilità di disabilitare il funzionamento della tastiera:

- tramite tasto (premendo il **Tasto UP+Tasto DOWN contemporaneamente** per 2 secondi; vedi TASTI E LED)
- tramite opportuna programmazione del parametro "Loc" (vedi

cartella con label "diS").

In caso di tastiera bloccata è sempre possibile accedere al MENU di programmazione premendo il tasto "set".

È comunque possibile, inoltre, visualizzare il Setpoint.

TABELLA PARAMETRI

| PAR. | RANGE | DEFAULT | U.M. |
|------|-----------|---------|-------|
| SEt | LS1...HS1 | 0.0 | °C/°F |

| Compressore - label CP | diF | -0.1...30.0 | 2.0 | °C/°F |
|------------------------|-----|--------------|-------|-------|
| | HSE | LS1...302 | 50.0 | °C/°F |
| | LSE | -58.0...HS1 | -50.0 | °C/°F |
| | OSP | -30.0...30.0 | 0 | °C/°F |
| | Cit | 0...250 | 0 | min |
| | CAt | 0...250 | 0 | min |
| | Ont | 0...250 | 0 | min |
| | OFt | 0...250 | 1 | min |
| | dOn | 0...250 | 0 | sec |
| | dOF | 0...250 | 0 | min |
| | dbi | 0...250 | 0 | min |
| | OdO | 0...250 | 0 | min |

| Allarmi - label AL | Att | 0/1 | 0 | flag |
|--------------------|-----|--------------|------|-------|
| | AFt | 1.0...50.0 | 2.0 | °C/°F |
| | HAL | LAL1...150.0 | 50.0 | °C/°F |
| | LAL | -50.0...HA1 | 50.0 | °C/°F |
| | PAO | 0...10 | 0 | ore |
| | dAO | 0...999 | 0 | min |
| | OAo | 0...10 | 0 | ore |
| | tdO | 0...250 | 10 | min |
| | tAO | 0...250 | 0 | min |
| | dAt | n/y | n | flag |
| | EAL | n/y | n | flag |
| | AOP | 0/1 | 0 | flag |

| Configurazione - label CnF | H06 | n/y | y | flag |
|----------------------------|-------|--------|-------------------------|------|
| | H11 | -6...6 | 3 | num |
| | H21 | 0...6 | 1 | num |
| | H22 | 0...6 | 2 | num |
| | H23 | 0...6 | 3 | num |
| | H24 | 0...6 | 4 | num |
| | H25* | 0...6 | 5 | num |
| | H26** | 0...6 | 4 | num |
| | H31 | 0...6 | 0 | num |
| | H32 | 0...6 | 0 | num |
| | H34 | 0...6 | 2 (IWC 750)/4 (IWC 740) | num |
| | H42 | n/y | y | flag |
| | rEL | / | / | / |
| | tAb | / | / | / |
| label FPr | UL | / | / | / |
| | dL | / | / | / |
| | Fr | / | / | / |

| Defrost - label dEF | dtY | 0/1/2 | 0 | num |
|---------------------|-----|--------------|-----|-------------|
| | dit | 0...250 | 6h | ore/min/sec |
| | dct | 0/1/2 | 1 | num |
| | dOH | 0...59 | 0 | min |
| | dEt | 1...250 | 30 | min |
| | dSt | -50.0...50.0 | 8.0 | °C/°F |
| | dPO | n/y | n | flag |

| label Lit | dSd | n/y | n | flag |
|-----------|-----|---------|---|------|
| | OFL | n/y | n | flag |
| | dOd | n/y | n | flag |
| | dAd | 0...250 | 0 | min |

| Ventole - label FAn | FSt | -50.0...150.0 | 2.0 | °C/°F |
|---------------------|-----|---------------|-----|-------|
| | FAd | 1.0...50.0 | 2.0 | °C/°F |
| | Fdt | 0...250 | 0 | min |
| | dt | 0...250 | 0 | min |
| | dFd | n/y | y | flag |
| | FCO | n/y/d.c. | y | num |
| | Fod | n/y | n | flag |
| | FdC | 0...99 | 0 | min |
| | Fon | 0...99 | 0 | min |
| | FoF | 0...99 | 0 | min |

| Display - label diS | LOC | n/y | n | flag |
|---------------------|-----|--------------|---|-------|
| | PA1 | 0...250 | 0 | num |
| | ndt | n/y | n | flag |
| | CA1 | -12.0...12.0 | 0 | °C/°F |
| | CA2 | -12.0...12.0 | 0 | °C/°F |
| | ddL | 0/1/2 | 2 | num |
| | dro | 0/1 | 0 | flag |

All'interno della cartella FnC (ultima cartella visibile dal menu di programmazione) sono disponibili le seguenti funzioni

(* indica il default)

NOTA: per modificare lo stato di una data funzione premere il tasto 'set'

NOTA: In caso di spegnimento dello strumento le label delle funzioni torneranno allo stato di default.

| label FnC | FUNZIONE attiva | label funzione NON Attiva |
|-------------|-----------------|---------------------------|
| Set ridotto | OSP | SP(*) |

*parametro visibile SOLO PER IWC 750

** parametro visibile SOLO modelli con BUZZER

DESCRIZIONE PARAMETRI

| | |
|------------|---|
| diF | REGOLATORE COMPRESSORE (cartella con label "CP1") Differenziale di intervento del relé compressore; il compressore si arresterà al raggiungimento del valore di Setpoint impostato (su indicazione della sonda di regolazione) per ripartire ad un valore di temperatura pari al setpoint più il valore del differenziale. Nota: non può assumere il valore 0. |
| HSE | Valore massimo attribuibile al setpoint. |
| LSE | Valore minimo attribuibile al setpoint. NOTA: I due set sono interdipendenti: HSE (set massimo) non può essere minore di LSE (set minimo) e viceversa |
| OSP | Valore di temperatura da sommare algebricamente al setpoint in caso di set ridotto abilitato (funzione Economy). L'attivazione può avvenire da un tasto, configurato per lo scopo. |
| Cit | Tempo minimo di attivazione del compressore prima di una sua eventuale disattivazione. Se impostato a 0 non è attivo. |
| CAt | Tempo massimo di attivazione del compressore prima di una sua eventuale disattivazione. Se impostato a 0 non è attivo. |
| Ont | Tempo di accensione del compressore per sonda guasta. Se impostato a "1" con OFt a "0" il compressore rimane sempre acceso, mentre per OFt >0 funziona in modalità duty cycle. |
| OFt | Tempo di spegnimento del compressore per sonda guasta. Se impostato a "1" con Ont a "0" il compressore rimane sempre spento, mentre per Ont >0 funziona in modalità duty cycle. |

| | |
|------------|--|
| dOn | Ritardo all'accensione. Il parametro indica che una protezione è attiva sulle attuazioni del relé del compressore generico. Fra la richiesta e l'effettiva attivazione del relé compressore deve trascorrere almeno il tempo indicato. |
| dOF | Ritardo dopo lo spegnimento. Il parametro indica che la protezione è attiva sulle attuazioni del relé del compressore. Fra lo spegnimento del compressore e la successiva accensione deve trascorrere almeno il tempo indicato. |
| dbi | Tempo ritardo tra le accensioni; fra due accensioni successive del compressore deve trascorrere il tempo indicato. |
| OdO | Tempo di ritardo attivazione uscite dall'accensione dello strumento o dopo una mancanza di tensione. 0= non attivo. REGOLATORE SBRINAMENTO (cartella con label "dE1") |

CONDIZIONI SBRINAMENTO

Lo strumento permette l'attivazione dello sbrinamento nelle seguenti condizioni:

- la temperatura dell'evaporatore sia inferiore alla temperatura di fine sbrinamento impostata dal parametro dSt;
- non sia già attivato lo sbrinamento manuale (vedi); in questo caso la richiesta di sbrinamento verrà cancellata.

| | |
|------------|---|
| dtY | Tipo di sbrinamento. 0 = sbrinamento elettrico; 1 = sbrinamento ad inversione di ciclo (gas caldo); 2 = sbrinamento con la modalità Free (indipendente dal compressore). |
|------------|---|

Sbrinamento automatico
 In questo caso lo sbrinamento parte ad intervalli prefissati dal parametro dit (=0 lo sbrinamento non verrà mai eseguito).
 Se il parametro dit > 0, e vi sono le condizioni per lo sbrinamento, (vedi parametro dSt), lo sbrinamento avverrà ad intervalli fissi, come detto, ed in funzione del parametro dCt

dit Tempo di intervallo fra l'inizio di due sbrinamenti successivi.
0= funzione disabilitata (non si esegue MAI lo sbrinamento)
dCt Selezione del modo di conteggio dell'intervallo di sbrinamento.
 0 = ore di funzionamento compressore (metodo DIGIFROST®);
 Sbrinamento attivo SOLO a compressore acceso.
 NOTA: il tempo di funzionamento del compressore è conteggiato indipendentemente dalla sonda evaporatore (conteggio attivo se sonda evaporatore assente o guasta).
 1 = ore di funzionamento apparecchio; Il conteggio dello sbrinamento è sempre attivo a macchina accesa e inizia ad ogni power-on.
 2 = fermata compressore. Ad ogni fermata del compressore si effettua un ciclo di sbrinamento in funzione del parametro dty
dOH Tempo di ritardo per l'inizio del primo sbrinamento dalla accensione dello strumento.
dEt Time-out sbrinamento; determina la durata massima dello sbrinamento.
dSt Temperatura di fine sbrinamento (determinata dalla sonda evaporatore).
dPO Determina se lo strumento deve entrare in **sbrinamento all'accensione** (sempre che la temperatura misurata sull'evaporatore lo permetta).
 y = sì, sbrina all'accensione; n = no, non sbrina all'accensione.

REGOLATORE VENTOLE (cartella con label "FAn")

FSt Temperatura di blocco ventole; un valore, letto dalla sonda evaporatore, superiore a quanto impostato provoca la fermata delle ventole. Il valore è positivo o negativo ed in base al parametro FPT può rappresentare la temperatura in modo assoluto o relativo al Setpoint.
FAd Differenziale di intervento attivazione ventola (vedi par. "FSt" e "Fot").
Fdt Tempo di ritardo all'attivazione delle ventole dopo uno sbrinamento.
dt Tempo di sgocciolamento.
dFd Permette di selezionare o meno l'esclusione delle ventole evaporatore durante lo sbrinamento. y = sì (ventole escluse); n = no.
FCO Permette di selezionare o meno il blocco ventole a compressore OFF.
 y = ventole attive (termostate); in funzione del valore letto dalla sonda di sbrinamento, vedi parametro "FSt";
 n = ventole spente;
 dc = duty cycle (attraverso i parametri "Fon" e "FoF").
Fod Permette di selezionare o meno il blocco ventole a porta aperta ed il loro riavvio alla chiusura (se erano attive).
 n= blocco ventole; y=ventole inalterate
FdC Tempo ritardo spegnimento ventole dopo fermata compressore.
 In minuti. 0= funzione esclusa
Fon/FoF Tempo di ON/Tempo di OFF ventole per duty cycle.
 Utilizzo delle ventole con modalità duty cycle; valido per FCO = dc

ALLARMI (cartella con label "AL")

Att Modalità parametri "HAL" e "LAL", intesi come valore assoluto di temperatura o come differenziale rispetto al Setpoint.
 0 = valore assoluto; 1 = valore relativo.
AFd Differenziale degli allarmi.
HAL Allarme di massima. Valore di temperatura (inteso come distanza dal Setpoint o in valore assoluto in funzione di Att) il cui superamento verso l'alto determinerà l'attivazione della segnalazione d'allarme.
Vedi schema Allarmi Max/Min.
LAL Allarme di minima. Valore di temperatura (inteso come distanza dal Setpoint o in valore assoluto in funzione di Att) il cui superamento verso il basso determinerà l'attivazione della segnalazione d'allarme.
Vedi schema Allarmi Max/Min.
PAO Tempo di esclusione allarmi all'accensione dello strumento, dopo mancanza di tensione.
dAO Tempo di esclusione allarmi dopo lo sbrinamento.
OAo Ritardo segnalazione allarme dopo la disattivazione dell'ingresso digitale (apertura porta) Per allarme si intende allarme di alta/bassa temperatura.
tdO Time out dopo segnalazione allarme dopo la disattivazione dell'ingresso digitale (apertura porta)
tAO Tempo ritardo segnalazione allarme temperatura.
dAt Segnalazione allarme per defrost terminato per time-out.
 n = non abilita l'allarme; y = abilita l'allarme.
EAL Allarme esterno blocca regolatori (n=non blocca, y=blocca).
AOP Polarità dell'uscita allarme.
 0 = allarme attivo e uscita disabilitata; 1 = allarme attivo e uscita abilitata.

LIGHT AND DIGITAL INPUTS (cartella con label "Lit")

L'ingresso digitale (Digital Input) si può configurare come ausiliario/microporta (parametro H11=3): in questo caso si deve prevedere un'uscita digitale come ausiliaria (parametri Hxx=5). Questa funzione, come accennato, permette di attivare il relé luce se era diseccitato o eccitarlo nel caso opposto.
 All'attivazione dell'ingresso digitale (D.I.) si ha quindi (se par. dSd=y) l'attivazione del relé luce e la disattivazione del relé luce alla disattivazione del D.I.
 Lo stato viene memorizzato, per preservare il funzionamento corretto, in caso di black-out; il tasto luce e la funzione abilitazione luce possono essere attivati, inoltre, anche con dispositivo in STAND-BY (vedi par. H06). Il tasto luce disattiva sempre il relé luce se il par. OFL=y

dSd Abilitazione relé luce da micro porta.
 n = porta aperta non accende luce;
 y = porta aperta accende luce (se era spenta).
OFL Tasto luce disattiva sempre relé luce. Abilita lo spegnimento mediante tasto della luce cella anche se è attivo il ritardo dopo la chiusura impo

stato da dLt
dOd Micro porta spegne utenze. Su comando del digital input (Ingresso digitale), programmato come micro porta, consente lo spegnimento delle utenze all'apertura della porta e il loro re-inserimento alla chiura (rispettando eventuali temporizzazioni in corso)
dAd Ritardo attivazione digital input (Ingresso digitale)

DISPLAY (cartella con label "diS")
LOC Blocco tastiera. Rimane comunque la possibilità di entrare in programmazione parametri e modificarli, compreso lo stato di questo parametro per consentire lo sblocco della tastiera. y = sì (tastiera bloccata); n = no.
PA1 Quando abilitata (valore diverso da 0) costituisce la chiave di accesso per i parametri di livello 1.
ndt Visualizzazione con punto decimale.
 y = sì (visualizzazione con decimale); n = no (solo interi).
CA1/CA2 Calibrazione 1/2. Valore di temperatura positivo o negativo che viene sommato a quello letto dalla sonda 1/2.
ddl Modalità di visualizzazione durante lo sbrinamento.
 0 = visualizza la temperatura letta dalla sonda termostatazione;
 1 = blocca la lettura sul valore di temperatura letto dalla sonda termostatazione all'istante di entrata in sbrinamento e fino al successivo raggiungimento del valore di Setpoint;
 2 = visualizza la label "def" durante lo sbrinamento e fino al successivo raggiungimento del valore di Setpoint.
dro Selezione °C o °F per la visualizzazione temperatura letta dalla sonda.
 0 = °C, 1 = °F. **NOTA BENE: con la modifica da °C a °F o viceversa NON vengono però modificati i valori di setpoint, differenziale, ecc. (es set=10°C diventa 10°F)**

CONFIGURAZIONE (cartella con label "CnF")

H06 tasto/ingresso aux/luce-micro porta attivi a strumento off (ma alimentato)
H11 Configurazione ingressi digitali/polarità.
 0 = disabilitata; 1 = sbrinamento; 2 = set ridotto;
 3 = micro porta; 4 = allarme esterno; 5 = on-off (STAND-BY);
 6 = NON USATO.
H21 Configurabilità uscita digitale (A)
 0 = disabilitata; 1 = compressore; 2 = sbrinamento;
 3 = ventole; 4 = allarme; 5 = ausiliario/light.
 6 = stand-by.
H22 Configurabilità uscita digitale (B) (Analogo a H21)
H23 Configurabilità uscita digitale (C) (Analogo a H21)
H24 Configurabilità uscita digitale (D) (Analogo a H21)
H25* Configurabilità uscita digitale (E) (Analogo a H21)
H26** Configurabilità uscita BUZZER 0= disabilitato;
 4= abilitato; 1-3, 5-6 = non usato

*parametro visibile SOLO PER IWC 750

** parametro visibile SOLO modelli con BUZZER

Funzione R.H.%


Premendo il tasto configurato come funzione R.H.% si determina la forzatura ad ON delle ventole: le ventole funzionano pertanto in modo continuativo (sempre accese). In sbrinamento le ventole vengono regolate secondo i parametri di sbrinamento, in particolare durante lo sgocciolamento rimarranno spente anche se RH% attivato. **NOTA: Su tutti gli altri parametri lo stato R.H.% ha priorità.**
 In caso mancanza di tensione oppure spegnimento della macchina lo stato R.H.% verrà ripristinato al rientro della tensione di rete/accensione.

H31 Configurabilità tasto UP
 0 = NON usato 1 = sbrinamento 2 = luce 3 = set ridotto
 4 = funzione R.H.% 5 = stand-by; 6 = richiesta manutenzione
H32 Configurabilità tasto DOWN (Analogo a H31)
H34* Configurabilità tasto Aux/LUCE (Analogo a H31)
 * visibile in base al modello
H42 Presenza sonda evaporatore. n= non presente; y = presente.
rEL Versione del dispositivo: parametro a sola lettura.
tAb Riservato: parametro a sola lettura.

COPY CARD (cartella con label "Fpr") - (vedi sezione "Copy Card")

UL Up load. Trasferimento parametri di programmazione da strumento a Copy Card.
dL Down load. Trasferimento parametri di programmazione da Copy Card a strumento.
Fr Format. Cancellazione di tutti i dati inseriti nella chiavetta.
NOTA BENE: l'impiego del parametro "Fr" (formattazione della chiavetta) comporta la perdita definitiva dei dati inseriti nella stessa. L'operazione non è annullabile.

CUT-OUT

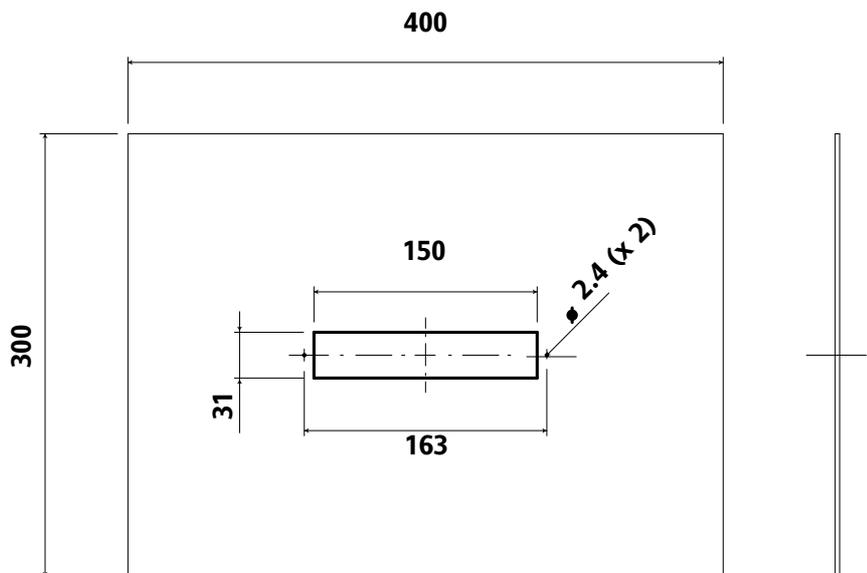

(A) PANEL THICKNESS 0.5-1-1.5-2-2.5-3 mm

MONTAGGIO MECCANICO

Lo strumento è concepito per il montaggio a pannello. Praticare un foro da 150x31mm e introdurre lo strumento fissandolo sul frontale con le apposite viti fornite.

Evitare di montare lo strumento in luoghi soggetti ad alta umidità e/o sporcizia; esso, infatti, è adatto per l'uso in ambienti con inquinazione ordinaria o normale. Fare in modo di lasciare aerata la zona in prossimità delle feritoie di raffreddamento dello strumento.

CONNESSIONI ELETTRICHE

Attenzione! Operare sui collegamenti elettrici sempre e solo a macchina spenta.

Lo strumento è dotato di morsettiere a vite per il collegamento di cavi elettrici con sezione max 2,5 mm² (un solo conduttore per morsetto per i collegamenti di potenza); per la portata dei morsetti vedi etichetta sullo strumento.

Le uscite su relè sono libere da tensione. Non superare la corrente massima consentita; in caso di carichi superiori usare un contattore di adatta potenza.

Assicurarsi che il voltaggio dell'alimentazione sia conforme a quello richiesto dallo strumento.

Le sonde non sono caratterizzate da alcuna polarità di inserzione e possono essere allungate utilizzando del normale cavo bipolare (si fa presente che l'allungamento delle sonde grava sul comportamento dello strumento dal punto di vista della compatibilità elettromagnetica EMC: va dedicata estrema cura al cablaggio).

È opportuno tenere i cavi delle sonde, dell'alimentazione ed il cavetto della seriale TTL, separati dai cavi di potenza.

CONDIZIONI D'USO

USO CONSENTITO

Ai fini della sicurezza lo strumento dovrà essere installato e usato secondo le istruzioni fornite ed in particolare, in condizioni normali, non dovranno essere accessibili parti a tensione pericolosa. Il dispositivo dovrà essere adeguatamente protetto dall'acqua e dalla polvere in ordine all'applicazione e dovrà altresì essere accessibile solo con l'uso di un utensile (ad eccezione del frontale).

Il dispositivo è idoneo ad essere incorporato in un apparecchio per uso domestico e/o similare nell'ambito della refrigerazione ed è stato verificato in relazione agli aspetti riguardanti la sicurezza sulla base delle norme armonizzate europee di riferimento.

Esso è classificato:

- secondo la costruzione come dispositivo di comando automatico elettronico da incorporare a montaggio indipendente;
- secondo le caratteristiche del funzionamento automatico come dispositivo di comando ad azione di tipo 1 B;
- come dispositivo di classe A in relazione alla classe e struttura del software.

USO NON CONSENTITO

Qualsiasi uso diverso da quello consentito è di fatto vietato.

Si fa presente che i contatti relè forniti sono di tipo funzionale e sono soggetti a guasto: eventuali dispositivi di protezione previsti dalla normativa di prodotto o suggeriti dal buon senso in ordine a palesi esigenze di sicurezza devono essere realizzati al di fuori dello strumento.

DECLINAZIONE DI RESPONSABILITA'

La presente pubblicazione è di esclusiva proprietà della Eliwell la quale pone il divieto assoluto di riproduzione e divulgazione se non espressamente autorizzata dalla Eliwell stessa.

Ogni cura è stata posta nella realizzazione di questo documento; tuttavia la Eliwell non può assumersi alcuna responsabilità derivante dall'utilizzo della stessa.

Lo stesso dicasi per ogni persona o società coinvolta nella creazione e stesura di questo documento. La Eliwell si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica, estetica o funzionale, senza preavviso alcuno ed in qualsiasi momento.

NOTA: Le caratteristiche tecniche, riportate nel presente documento, inerenti la misura (range, accuratezza, risoluzione, ecc.) si riferiscono allo strumento in senso stretto, e non ad eventuali accessori in dotazione quali, ad esempio, le sonde.

Ciò implica, ad esempio, che l'errore introdotto dalla sonda va a aggiungersi a quello caratteristico dello strumento.

RESPONSABILITA' E RISCHI RESIDUI

Eliwell non risponde di eventuali danni derivanti da:

- installazione/uso diversi da quelli previsti e, in particolare, difformi dalle prescrizioni di sicurezza previste dalle normative e/o date con il presente;
- uso su quadri che non garantiscono adeguata protezione contro la scossa elettrica, l'acqua e la polvere nelle condizioni di montaggio realizzate;
- uso su quadri che permettono l'accesso a parti pericolose senza l'uso di utensili;
- manomissione e/o alterazione del prodotto;
- installazione/uso in quadri non conformi alle norme e disposizioni di legge vigenti.

ELIWELL CONTROLS s.r.l.

Via dell'Industria, 15 Zona Industriale Paludi
32010 Pieve d'Alpago (BL) ITALY
Telephone +39 0437 986111
Facsimile +39 0437 989066
Internet <http://www.eliwell.it>

Technical Customer Support:

Telephone +39 0437 986300

Email: techsuppeliwell@invensyscontrols.com

Invensys Controls Europe
An Invensys Company

1-06 - I -
cod. 91543025


IWC 740-750



| | |
|--|--|
| Contenitore | corpo plastico in resina PC+ABS UL94 V-0, vetrino in policarbonato, tasti in resina termoplastica |
| Dimensioni | frontale 180x37 mm, profondit  69mm (senza morsetti) |
| Montaggio | a pannello con dima di foratura 150x31mm (+0,2/-0,1mm) |
| Temperatura di utilizzo | -5°C...55°C |
| Temperatura di immagazzinamento | -30°C...85°C |
| Umidit  di ambiente di utilizzo e immagazzinamento | 10...90% RH (non condensante) |
| Range di visualizzazione | -50.0...110.0°C (-58...230°F) su display 3 digit e mezzo + segno. |
| Ingressi analogici | 2 NTC |
| Ingresso digitale | 1 libero da tensione configurabile da parametro |
| Seriale | TTL per collegamento a Copy Card |
| Uscite digitali (configurabili) | 4 uscite su rel  (IWC 740) / 5 uscite su rel  (IWC 750) <ul style="list-style-type: none"> • (A) 1 uscita su rel  SPST 12A 2 hp 250V~, • (B) 1 uscita su rel  SPDT 12A 1 hp 250V~, • (C) (D) 1 uscita su rel  SPST 8(3)A 1/2 hp 250V~, (solo IWC 750) • (E) 1 uscita su rel  SPST 8(3)A 1/2 hp 250V~, (per la portata dei rel  vedi etichetta sullo strumento). |
| Uscita buzzer | solo nei modelli che lo prevedono - BUZZER OPZIONALE SU RICHIESTA |
| Campo di misura | da -55 a 110°C |
| Accuratezza | migliore dello 0,5% del fondo scala + 1 digit |
| Risoluzione | 0,1°C (0,1°F fino a +199,9°F; 1°F oltre) |
| Consumo | 9 VA max |
| Alimentazione | 230 V~ 10% 50/60 Hz |
| | Fare riferimento all'etichetta per caratteristiche rel  tipologia alimentazione e disposizione morsetti. |


MORSETTI

| | |
|---------|---|
| 12 - 13 | Alimentazione 230V~ |
| 14 - 15 | Ingresso sonda (termostatazione) Pb1 |
| 16 - 17 | Ingresso sonda (evaporatore) Pb2 |
| 18 - 19 | Ingresso digitale D.I. |
| A | Ingresso TTL per Copy Card |

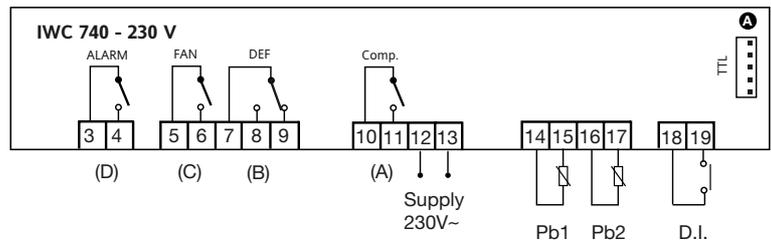


USCITE REL 

| rel  | carico | par. associato e default |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| solo modello IWC 750 | | |
| 1 - 2 | N.A. rel  (E) AUX/LIGHT | H25=5 |
| modelli IWC 740 - IWC 750 | | |
| 3 - 4 | N.C. rel  (D) ALARM | H24=4 |
| 5 - 6 | N.A. rel  (C) FAN | H23=3 |
| 7 - 8 | N.A. rel  (B) DEF | H22=2 |
| 7 - 9 | N.C. rel  (B) DEF | |
| 10 - 11 | N.A. rel  (A) Comp. | H21=1 |

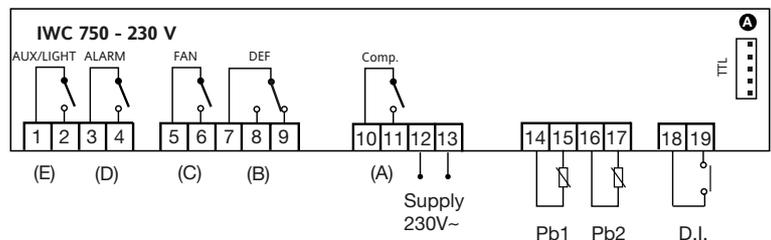


MORSETTI

| | |
|---------|---|
| 14 - 15 | Alimentazione 230V~ |
| 16 - 17 | Ingresso sonda (termostatazione) Pb1 |
| 18 - 19 | Ingresso sonda (evaporatore) Pb2 |
| 20 - 21 | Ingresso digitale D.I. |
| A | Ingresso TTL per Copy Card |

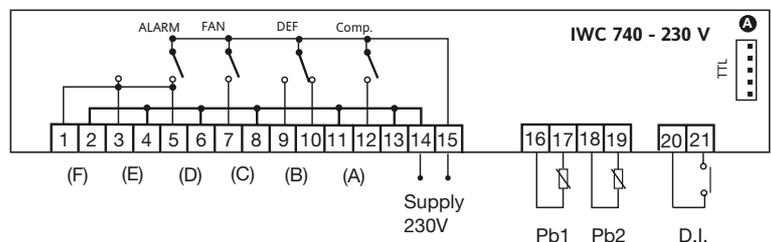

USCITE REL 

| rel  | carico | par. associato e default |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| solo modello IWC 750 | | |
| 3 - 4 | N.A. rel  (E) AUX/LIGHT | H25=5 |
| modelli IWC 740 - IWC 750 | | |
| 5 - 6 | N.C. rel  (D) ALARM | H24=4 |
| 7 - 8 | N.A. rel  (C) FAN | H23=3 |
| 9 - 11 | N.A. rel  (B) DEF | H22=2 |
| 10 - 11 | N.C. rel  (B) DEF | |
| 12 - 13 | N.A. rel  (A) Comp. | H21=1 |

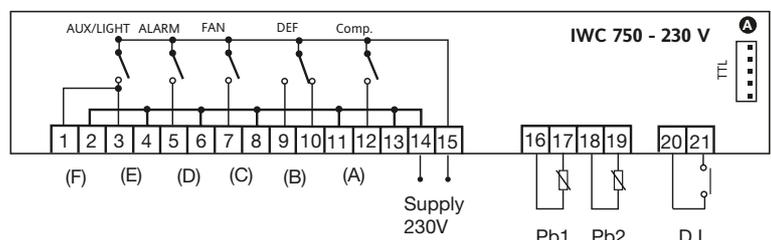

- Impostazioni utenze di default
- tutte le uscite sono configurabili da parametro
- per la portata dei rel  vedi etichetta sullo strumento.